


UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne terenu, rzędne uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią.
2. Roboty ziemne w rejonie projektowanych rozkopów należy wykonać ze szczególną ostrożnością a przy zbliżeniach z siecią wykonywać ręcznie.
3. Przewody PE powinny być układane zgodnie z zaleceniami i wymogami podanymi przez producentów rur.
4. Zabezpieczenie istniejących kabli elektrycznych oraz telefonicznych w miejscach kolizji z projektowanymi sieciami wykonać rurami ochronnymi dwudzielnymi wg. PN-67/E-05125 np. AROT SVA 160.
5. Wodociąg układać na podsypce piasowo o grubości 15 cm.

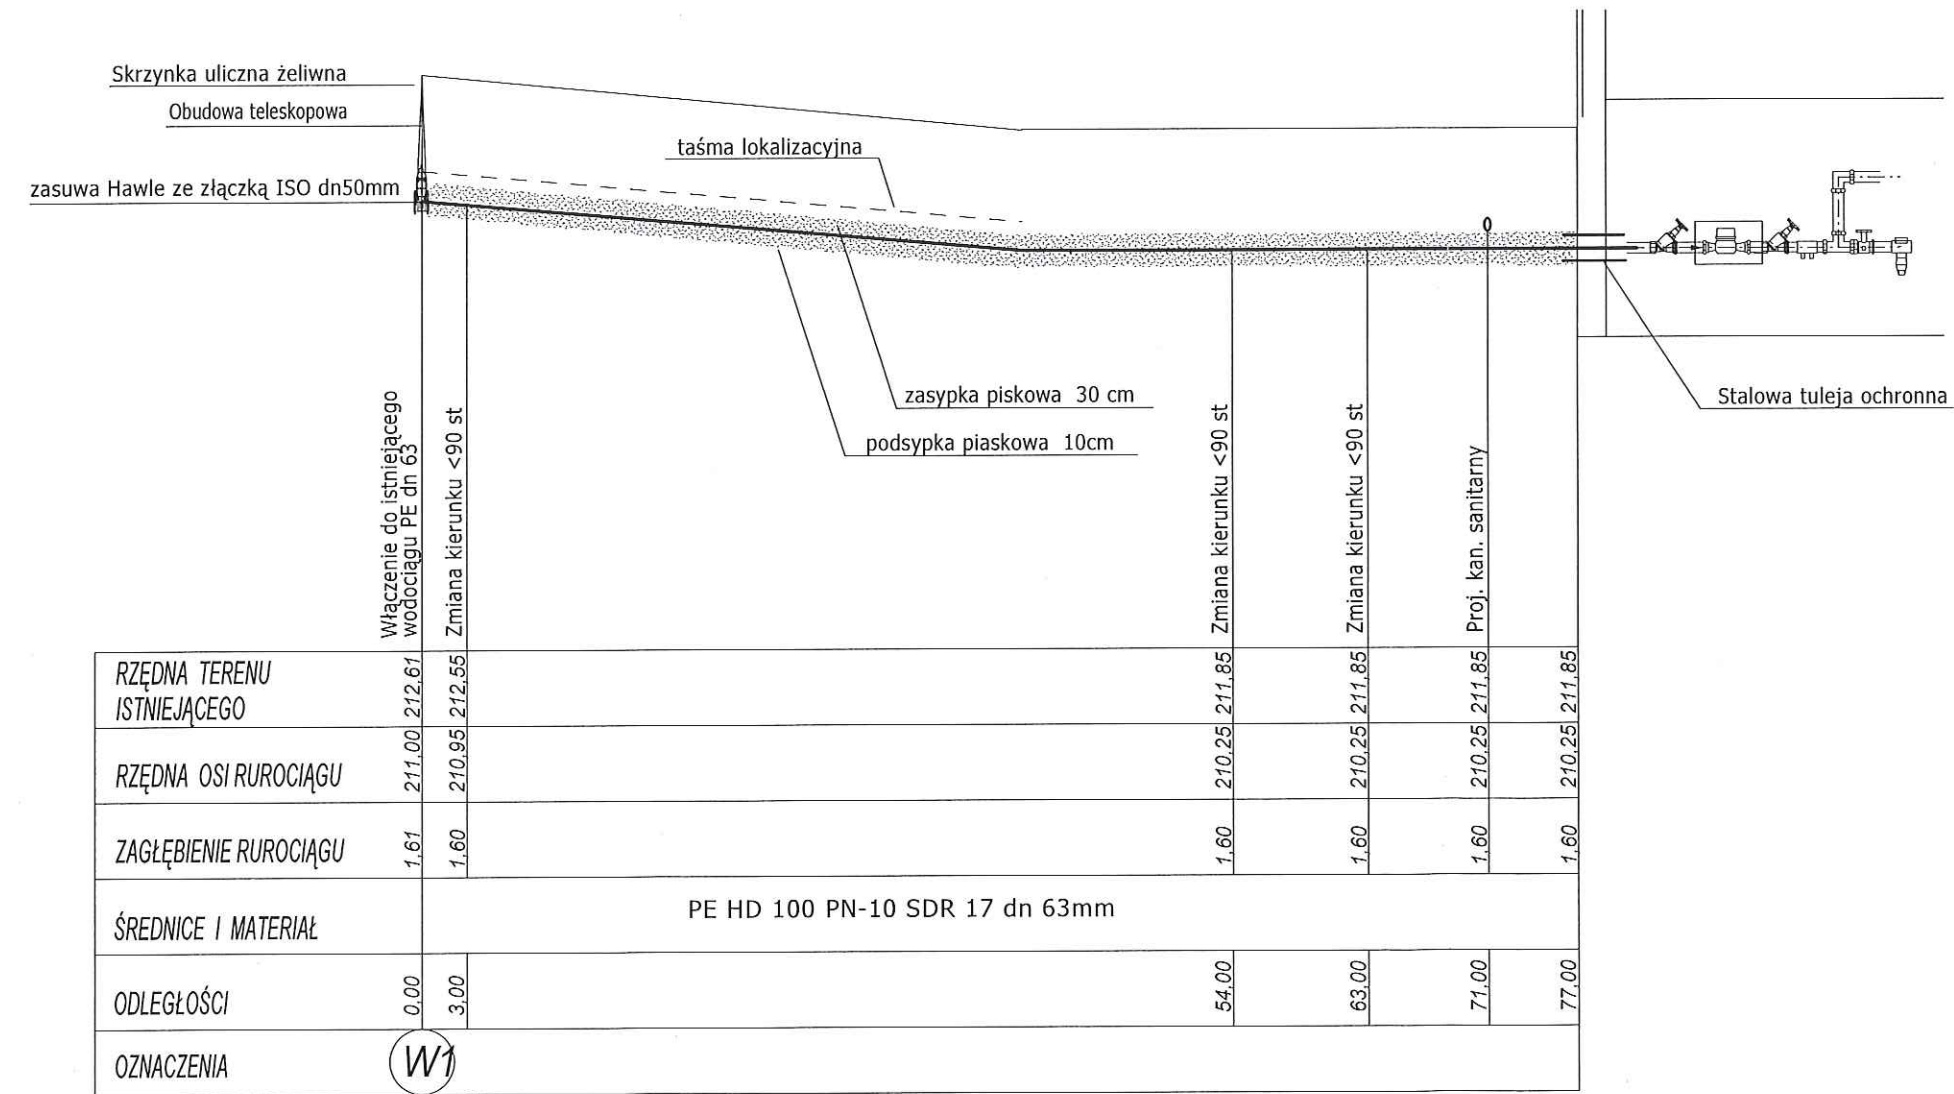

PROJEKT BUDOWLANY

REWITALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU  
PAŁACOWO - PARKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI RYBCZEWICE DRUGIE  
MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO DWORU W RYBCZEWICACH DRUGICH  
PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Lp.	Treść zmiany	Data zmiany	Podpis

- UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne terenu, rzędne uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań z projektowaną siecią.
  2. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
  3. Przewody PVC oraz PE powinny być układane zgodnie z zaleceniami i wymogami podanymi przez producentów rur.
  4. Przewody układane poniżej strefy przemarzania należy ocieplić.
  5. Zabezpieczenie istniejących kabli elektrycznych oraz telefonicznych w miejscach kolizji z projektowanymi sieciami wykonać rurami ochronnymi dwudzielnymi wg. PN-67/E-05125 np. AROT
  6. Rury układać na podsypce piasowej gr. 15 cm

INWESTOR	GMINA RYBCZEWICE RYBCZEWICE DRUGIE 119, 21-065 RYBCZEWICE	Nr umowy
TYTUŁ OPRACOWANIA	REWITALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE ZESPOŁU PAŁACOWO - PARKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI RYBCZEWICE DRUGIE - ETAP III MODERNIZACJA ZABYTKOWEGO DWORU W RYBCZEWICACH DRUGICH	Faza PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES NAZWA RYŚUNKU	RYBCZEWICE DRUGIE NR DZ. 786/10, 786/11, 2547, 36215 PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO	Skala: 1:100/500
AUTORY OPRACOWANIA	Uprawnienia Podpis	Nr rys S04
Projektant:	mgr inż. Paweł Gmyz LUB/0177/PWOS/10	Data: październik 2015
Sprawdził:	inż. Marianna Michałkiewicz UANB II 7342/68/93	

**LandArt**  
ul. Sanocka 9/13. 30-620 Kraków, oddział Zamosc  
ul. Bohaterów Monte Cassino 4 /18. 22-400 Zamosc  
NIP 679-273-83-67. REGON 120679579  
tel. +48 502-483-508. www.LandArt.pl