


PRACA W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM

OBJAŚNIENIE SYMBOLI:

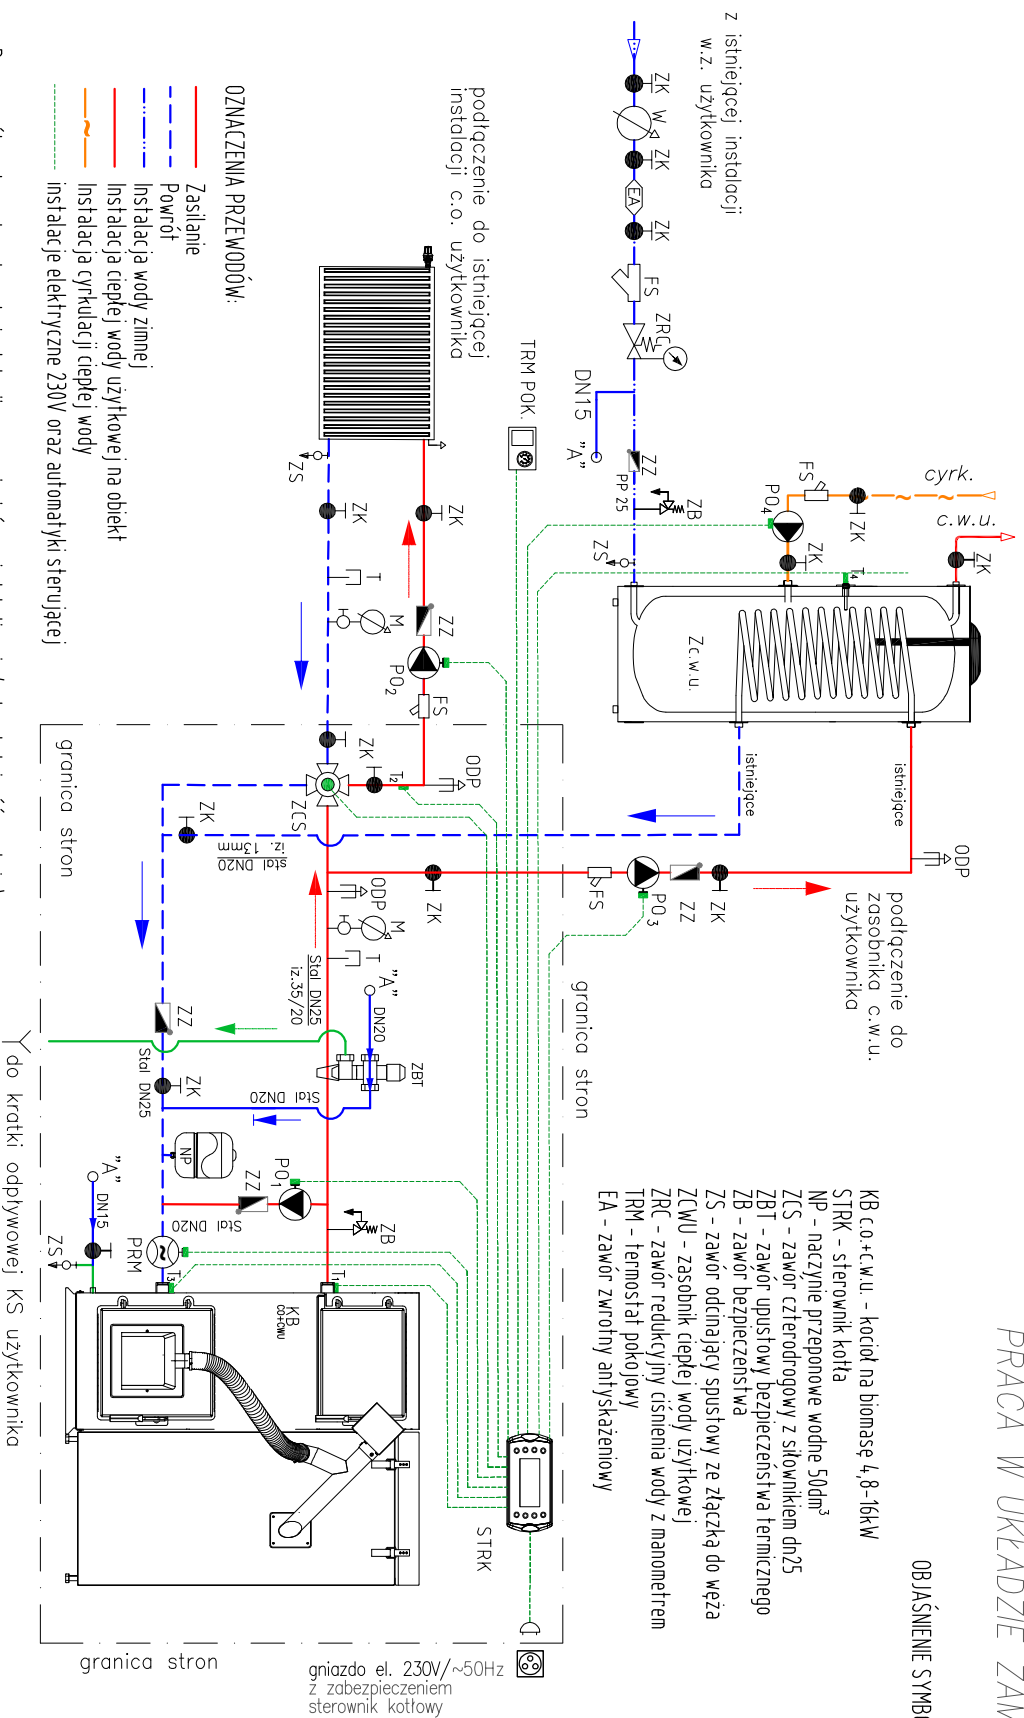

Poszczególne elementy schematu instalacji mogą zmieniać swoją lokalizację (w tym kolejność montażu) lub mogą zostać usunięte, co jest uzależnione od istniejącej instalacji beneficjenta.

Investor	Gmina Rybczewice, Rybczewice-Drugie 119, 21-065 Rybczewice-Drugie		
Temat	„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Rybczewice” - II Etap		
Projektant	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data
	inż. Albert Dragan	LUB/0171/PWOS/05	sierpień 2019
Rysunek	Kocioł na biomasę o mocy 5,0-15kW Schemat instalacji w układzie zamkniętym		Nr rys. 1